



防災管理 の基準

対象用途が 5階から10階に存する場合

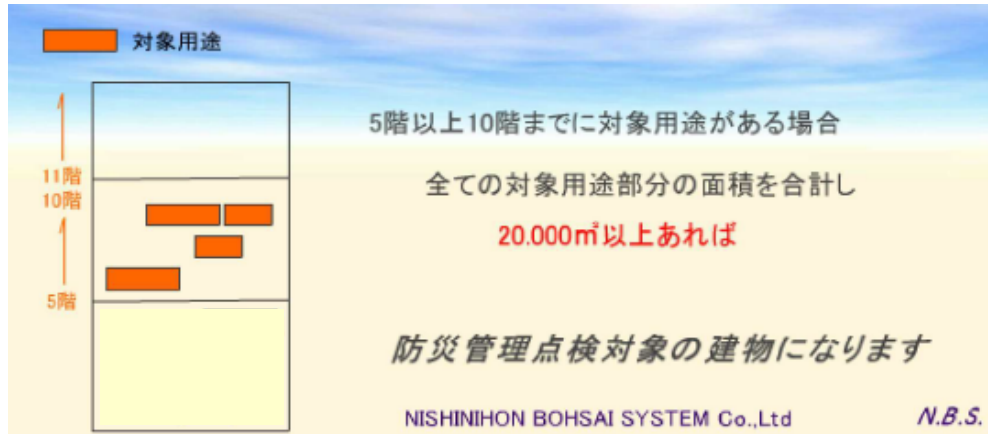

対象用途が 4階以下に存する場合

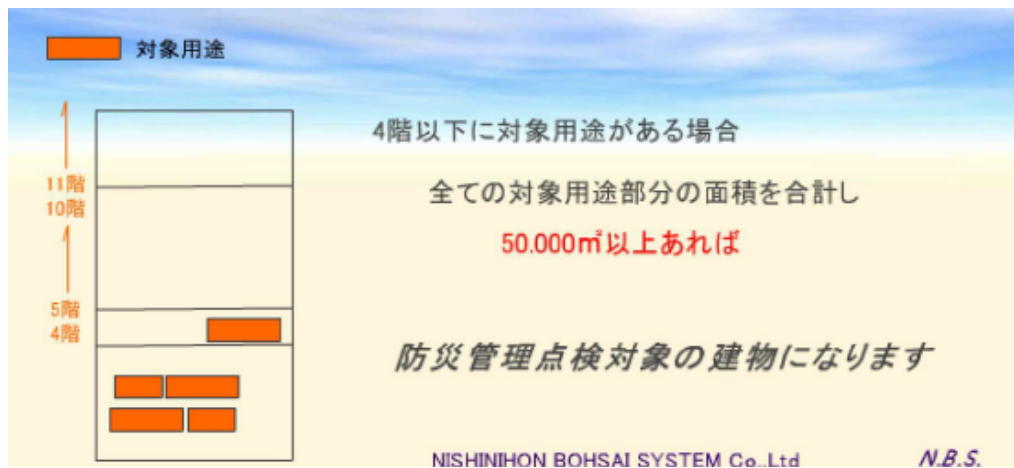

西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ




防災管理 の基準

対象用途が 11階以上に存する場合



対象用途が 5階以上10階以下に存する場合

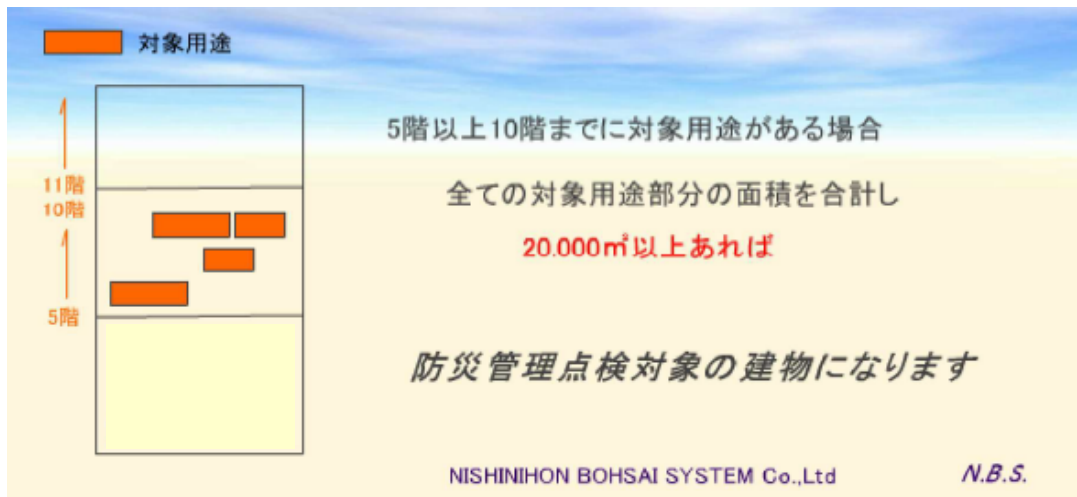

西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

