


消火器の設置基準

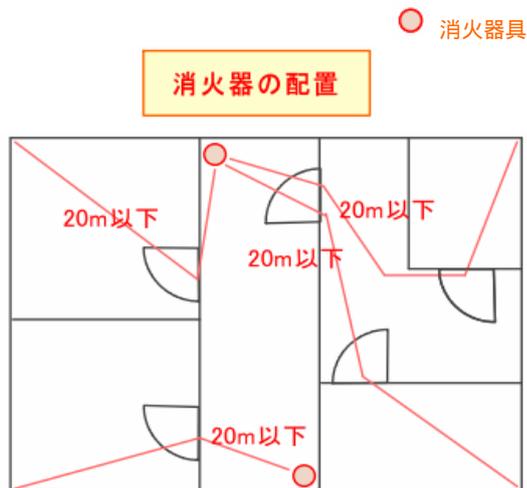

消火器具の配置は
防火対象物の各部分から
歩行距離 20m
以下となるよう
配置しなければ

なりません

図面上の直線距離では
ありません！

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co.,Ltd

N.B.S.



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ →