


# 開口部の大きさの基準

## 避難器具の設置に関する基準

☑ 避難はしご・緩降機 他  
はしごは収納式を除いたもの

### 開口部を壁に設ける場合

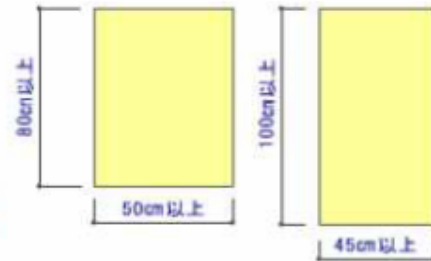

高さ 80cm 以上      高さ 100cm 以上  
 幅 50cm 以上      又は      幅 45cm 以上

### 開口部を床に設ける場合



直径 50cm 以上 の円が内接できるもの

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co.,Ltd

N.B.S.



西日本防災システム  
 NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>




弊社Top Pageへ





### 救助袋

ハッチに収納したものを除いたものを除く



## 開口部の大きさの基準

### 避難器具の設置に関する基準

高さ 60cm 以上

幅 60cm 以上

かつ使用の際、袋の状態を確認できる

開口(当該開口でも良い)があること。



西日本防災システム

NISHIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

