


開口部の高さの基準



壁面に設けられる開口部の高さ

定めるものとする。

床面から **120cm以下**
でなければいけません。
但し、固定又は半固定のステップがあれば
1.2mを超える部分に設ける事が出来ます。

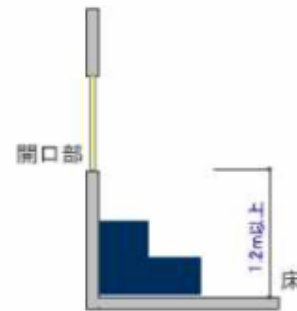

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co.,Ltd

N.B.S.



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

