


CASE 1

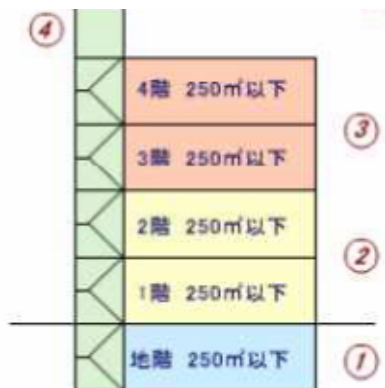


警戒区域の基準

各階毎に警戒区域を設けても良いですが、このように

合わせて 500m^2 以内ならば、フロアをまとめることができます。

但し、地階部分と階段は別警戒とし、まとめることはできません。

CASE 2

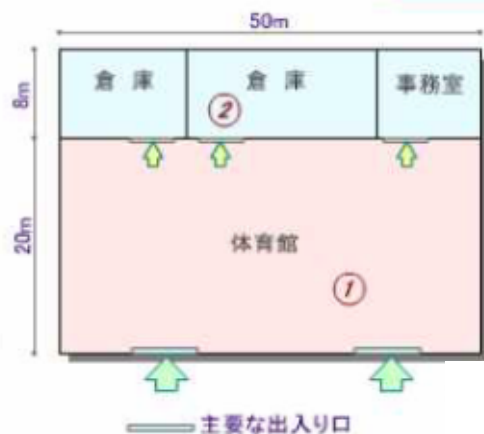

このような体育館の場合、 の部分は見通しが利きますので

面積は最大の $1,000\text{m}^2$ 1警戒区域とすることができます。



西日本防災システム
NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ 