


放水口の設置基準

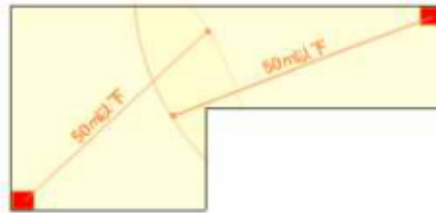

■ 放水口

連結送水管設備

地下街及び3階以上の階に設置

する場合は

防火対象物の各部分から

50m 以内に

アーケードに設置する場合は

25m 以内に



西日本防災システム
NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

