



点検済票の貼付対象となる消防用設備の種類と表示位置

消防用設備等の種類		表示位置
消火設備	消火器	本体容器の任意の位置
	屋内消火栓設備	加圧送水装置等の制御盤の前面及び消火栓箱の前面
	スプリンクラー消火設備	加圧送水装置等の制御盤の前面及び制御弁の直近
	共同住宅用スプリンクラー設備	補助散水栓を設けるものにあつては補助散水栓箱の前面 水道連結型スプリンクラー設備の加圧送水装置を設けるもの
	水噴霧消火設備	にあつては制御盤、その他のものにあつては管末試験弁の直近
	泡消火設備	加圧送水装置等の制御盤の前面、手動起動装置格納箱の前面
	不活性ガス消火設備	
	ハロゲン化物消火設備	制御盤の前面及び手動起動装置の操作部
	粉末消火設備	移動式の場合は表示灯の直近
	屋外消火栓設備	加圧送水装置等の制御盤の前面及び消火栓箱の前面
	動力消防ポンプ設備	ポンプ銘板の直近
	パッケージ型消火設備	
	パッケージ型自動消火設備	格納箱の前面
警報設備	自動火災報知設備	
	共同住宅用自動火災報知設備	
	特定小規模施設用自動火災報知設備	受信機の前面
	複合型居住施設用自動火災報知設備	
	ガス漏れ火災警報設備	
	非常警報設備	
	住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備	操作部の直近、複合装置の本体又は放送設備のアンブ
避難設備	避難器具	格納箱又は本体
	誘導灯及び誘導標識	開閉器の直近
消火活動上必要な施設	消防用水	標識又は採水口の直近
	排煙設備	制御盤の前面
	連結散水設備	送水口本体又は標識の直近
	連結送水管	送水口本体又は標識の直近
	共同住宅用連結送水管	
	非常コンセント設備	
	共同住宅用非常コンセント設備	開閉器の直近
	無線通信補助設備	保護箱の前面
加圧排煙設備	制御盤の前面	
非常電源	非常電源専用受電	
	自家発電設備	
	蓄電池設備	認定証票又は表示板の直近
	燃料電池設備	
	総合操作盤	操作部の前面
特殊消防用設備等	該当する消防用設備等の表示位置に準じた位置	

備考

- 1 消防法施行令第32条の規定の適用を受けて設置されている設備機器にあつては、相当する消防設備等の表示位置に準じた位置に点検済票を貼付することができる。
- 2 同一ボックス等に複数の消防用設備等に係る点検済票が貼付される場合にあつては、代表できる部分に1ヶ所とすることができる。
- 3 は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備を示す。



点検済み表示制度

シール貼付位置等について

- 西日本防災システム


参照元: 日本消防設備安全センター

NBS



点検済シール

消火器

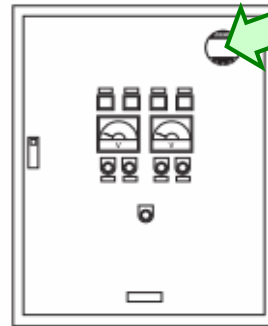


制御盤

点検済シール



消火栓箱

点検済シール



点検済シール

制御弁



屋外消火栓箱

点検済シール



点検済み表示制度

シール貼付位置等について

- 西日本防災システム

参照元: 日本消防設備安全センター

NBS

泡消火設備




手動起動装置



採水口

消防用水利

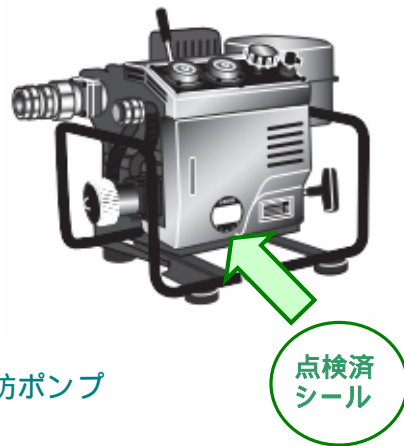

動力消防ポンプ



点検済表示制度


シール貼付位置等について

- 西日本防災システム


参照元: 日本消防設備安全センター



ガス系消火設備等
の制御盤

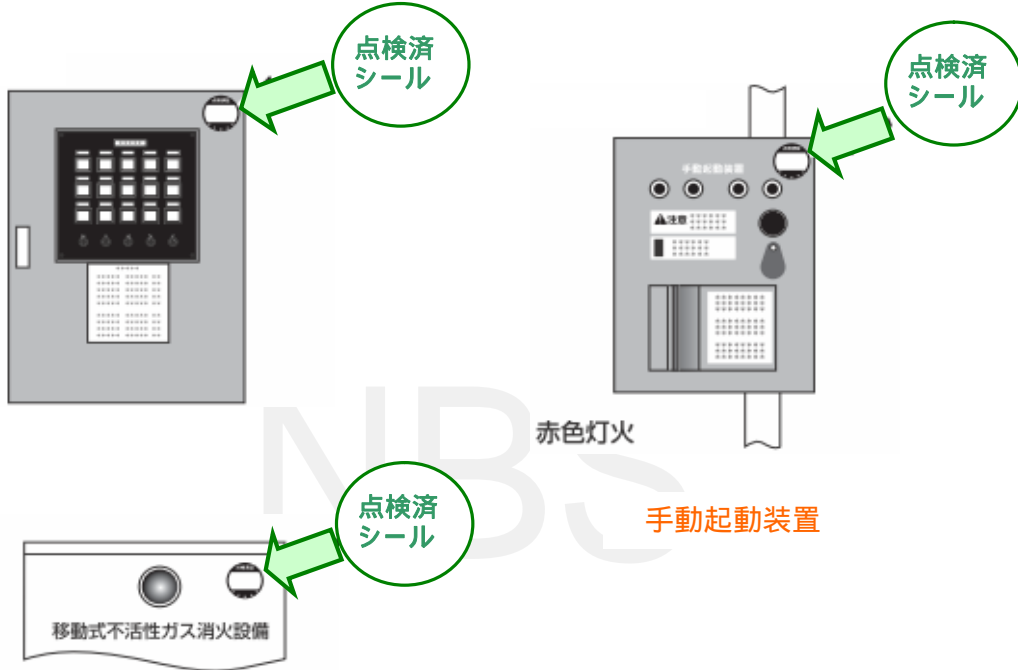

粉末消火設備等の制御盤

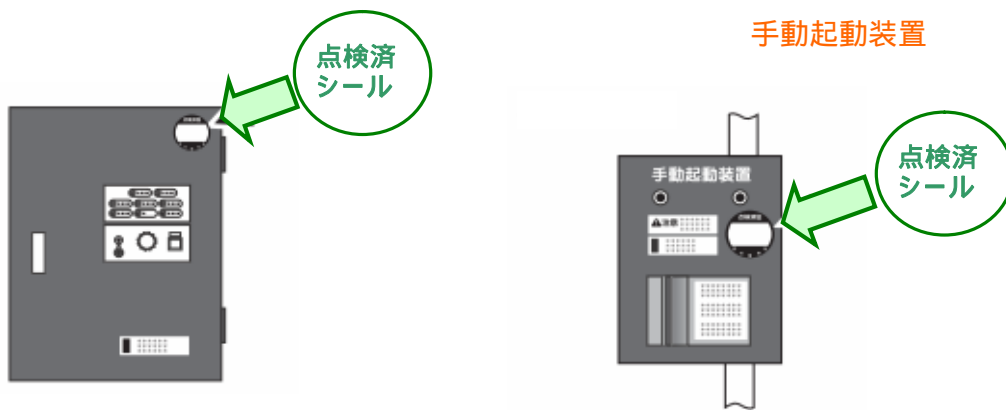

西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

点検済表示制度

シール貼付位置等について


- 西日本防災システム

参照元: 日本消防設備安全センター

平成年月日 消防庁告示第 号




パッケージ型消火設備
格納箱

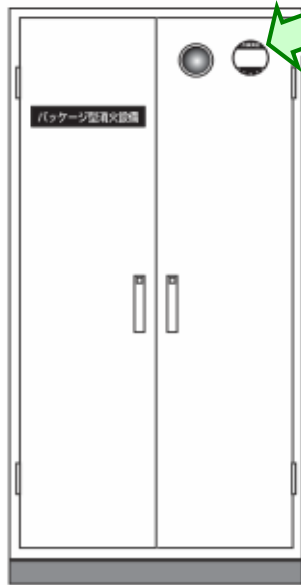

点検済
シール

受信機

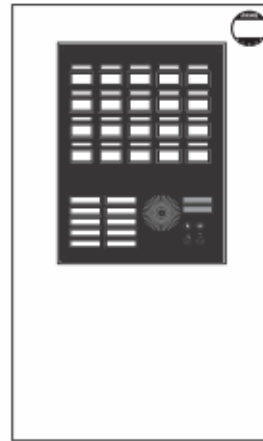

点検済
シール

点検済
シール

無線式 感知器



親機

無線式の特定小規模施設用自動火災
報知設備は、感知器の親機又は直近



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ



点検済表示制度

シール貼付位置等について


- 西日本防災システム

参照元: 日本消防設備安全センター

ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器 等




受信機

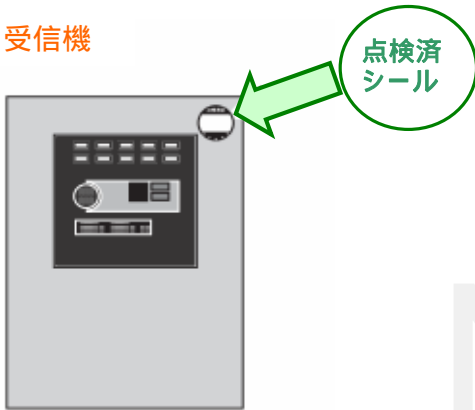

受信機



消防機関へ通報する火災報知設備

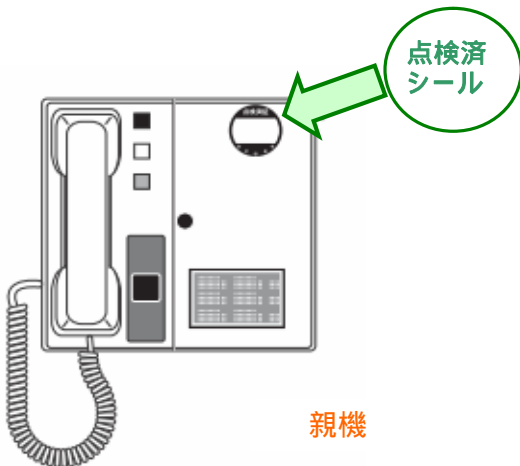

西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

点検済表示制度


シール貼付位置等について

- 西日本防災システム

参照元: 日本消防設備安全センター

NBS

非常警報設備

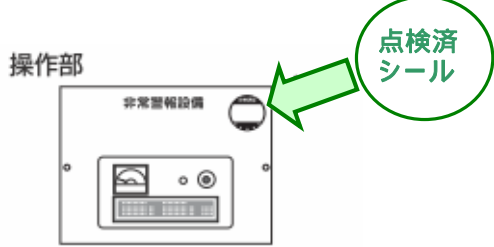

非常用放送設備



複合装置 等



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

点検済表示制度

シール貼付位置等について

- 西日本防災システム

参照元: 日本消防設備安全センター

誘導灯及び誘導標識

誘導灯専用回路がある
分電盤




NBS

避難器具

格納箱 等



救助袋等の収納箱

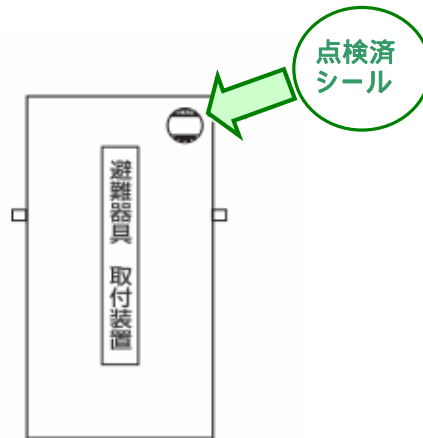

緩降機の取付金具収納箱



西日本防災システム
NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ 

点検済表示制度

シール貼付位置等について

- 西日本防災システム


参照元: 日本消防設備安全センター

連結送水管

点検済シール

送水口

採水口

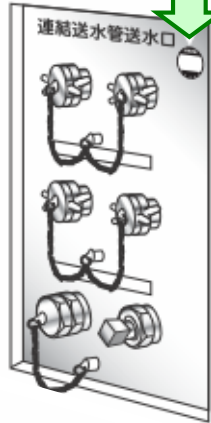


NBS

連結散水設備

送水口

点検済シール

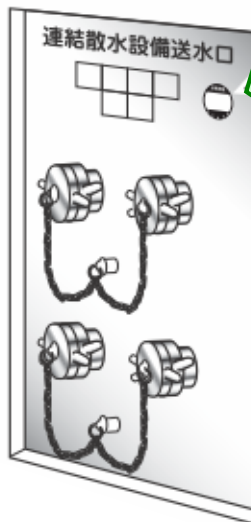

ブースターポンプ制御盤

点検済シール



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ



点検済表示制度

シール貼付位置等について


- 西日本防災システム

参照元: 日本消防設備安全センター

非常コンセント設備

NBS

分電盤

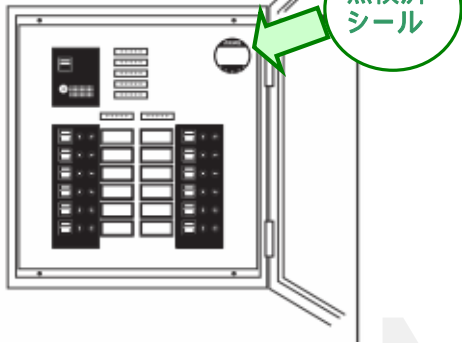

無線通信補助設備


保護箱



非常電源専用受電設備

排煙設備・加圧排煙


制御盤

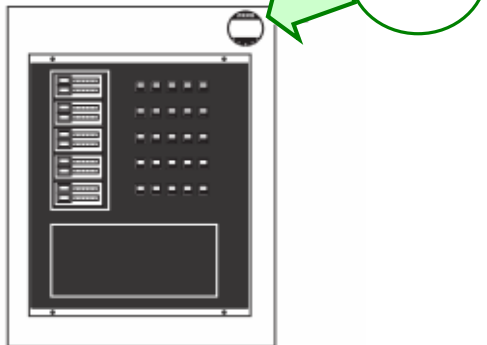

認定証票
表示板



低圧受電設備
認定証票・表示板

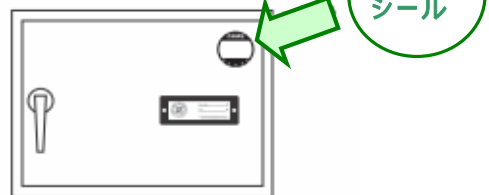

西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

点検済表示制度


シール貼付位置等について

- 西日本防災システム

参照元: 日本消防設備安全センター

誘導灯及び誘導標識

分電盤

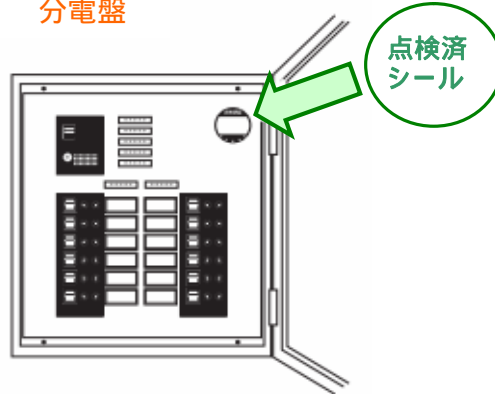

NBS

非常用自家発電設備

認定証票・表示板



蓄電池設備

認定証票・表示板



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>




弊社Top Pageへ

NBS

総合操作盤

操作部

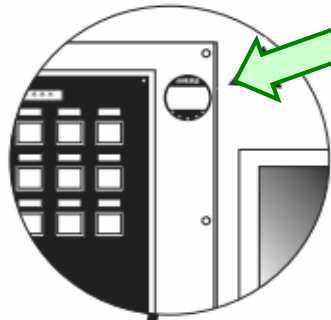


点検済
シール




燃料電池設備

認定証の直近

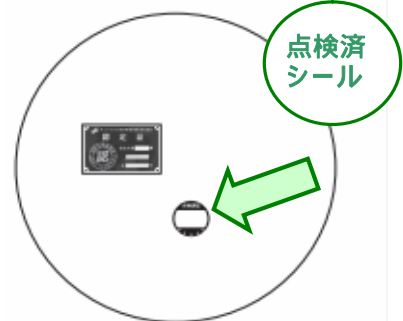

点検済
シール

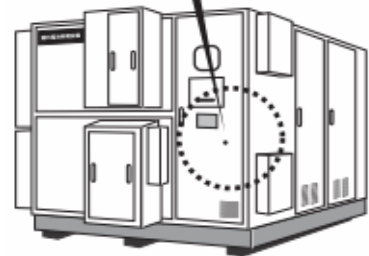

西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ 