


# 誘導灯の省略

## 通路誘導灯の省略

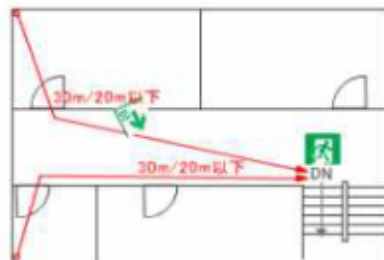

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co.,Ltd

N.B.S.

各居室から主たる避難口までの

歩行距離が 20m 30m (別表参照)

以下の場合 通路誘導灯の

設置が 免除 されます

避難階以外の場合

避難階	3頂・5頂口・6頂口・8・7頂・9頂～11頂・12頂イ・13頂口・14頂・15頂・16頂	30m
	1頂・2頂・4頂・5頂イ・6頂イ・8頂・12頂口・13頂イ・16頂イ	20m
避難階以外	5頂口・10頂・11頂・12頂イ・13頂口・14頂・16頂口	30m
	1頂～4頂・5頂イ・6頂～9頂・12頂口・13頂イ・16頂イ	20m

別表



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

