


複合用途の床面積の算定



用途 A



用途 B

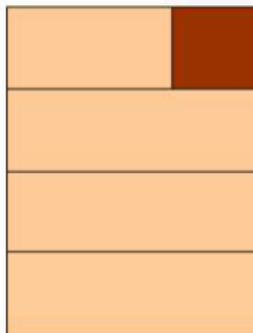

このような防火対象物の用途区分の場合

主たる用途  に供される部分が

90%以上占めていて

異なる用途  に供される部分が

10%以下で、 300m^2 未満の場合

この防火対象物の用途は  の単独用途扱いとなります



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ 


複合用途の床面積の算定



用途 A



用途 B

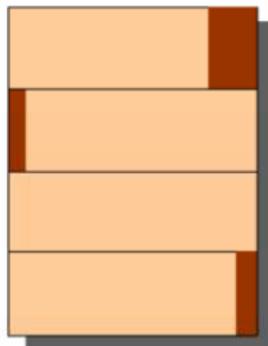

このように他用途が点在する場合

主たる用途  に供される部分が
90%以上占めていて

異なる用途  に供される部分が

合算して10%以下で、**300m²** 未満の場合

この防火対象物の用途は  の単独用途扱いとなります



西日本防災システム

N SHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ 