



先日弊社で対応しました 誤報事件について 何かのお役に立てば・・・

ある日の午後 8 時 30 分頃御取引先から頂戴した電話で、事件は始まりました。

お取引先は9階建 複合用途16項イ

「ベルが鳴ってるんだけど 止まらない！」 という悲痛な叫び声の後ろで

ジリリリリというけたたましいベルの音！ 直ちに出勤！ 様子を聞いてみると

突然自動火災報知設備のベルが鳴り始めたが、受信機設置場所の鍵を持って

担当者が外出！ かりうじてドアの郵便受けからのぞけば：6階東：が発報！

どうすればいい！ という状況で現場到着。 鳴ってる！ 鳴ってる！

聞きなれた音だが、こんなに大きな顔をして堂々と、何の遠慮もなく鳴っていると

実にやかましい！ 近所迷惑だ！ 早く処理をしてあげなければ・・・

実火災ではないことの確認をするため 発報階へ。



火報信号を受けて 当然エレベーターは停止。走って上る。息切れと 激しい鼓動

脚ががたがたと震える 日頃の運動不足を反省しながら もう酒はやめだ と6階へ

廊下の煙感知器は全て正常 発信機も異常無し！ 少しほっとしたその時！





けたたましいサイレンの音と共になんと **消防自動車**が・・・



どなたか近隣住民の方が電話したのでしょうか！ これだけ鳴っていれば 当然か！

あせる我々の耳にさらに・・・ サイレンと共に **パトカー**があー――



現場周辺は テロ発生現場か、大爆発事件の様相に。 どうする**西日本防災システム**

発報階の一部屋ずつを確認する以外に方法は無いので、手分けして各部屋確認！

私が担当した2部屋目で と・と・とんでもない事が！ その部屋を開けると

なんと 煙が！ 煙だ！ 消火器だ！ と震えた瞬間 机の上の物に愕然としました

**煙式殺虫剤**じゃねーか 2つも 背後に気配を感じて 振り向けば「原因はこれですか

さらに「火災感知器には袋をかぶせてますし 大丈夫ですよ」 と強気の発言！

ふと天井を見ますと給湯器がある天井の**定温式感知器**にナイロン袋、 居室の真ん中

の**煙感知器**は無防備で 確認灯点灯！ 「お前はバカかー！」と叫びそうな自分を

なんとか抑えて、感知器ヘッドを外して受信機へ。 **注1**

受信機は依然鳴っています。そうこうしていると、火災の信号を飛ばしている

**警備会社様**ご到着！ お前ら！ほんとの火災だったら もうあたり一面は火の海だぞ！

と叫びたい。 これもぐっと飲み込み ベル停止！ **静寂**が戻った。

**注1** 定温式感知器は規定温度に達すれば作動する熱感知器で 煙などの粒子には反応しません。



西日本防災システム  
NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ



# しが止まらない!

- 西日本防災システム

消防隊と警察の方に 状況と異常の無い事を説明し、深々と頭を下げて ご挨拶!

なんで?なんで? どうして 私が謝るの? 私がいったい 何をしたの?

こんな生活もう嫌!



単なる誤報でほんとに良かったのですが・・・

# NBS

皆さーん! このような**煙系**の殺虫剤を御使いの祭は お気をつけください。

自動火災報知設備が設置されていない住居は 大丈夫ですよ!


## 煙式殺虫剤誤報の巻 幕!

### 反省!

お酒は少しだけ 減らします!!

適度な運動を毎日します!!

エレベーターは使わず階段で上り下りします!!

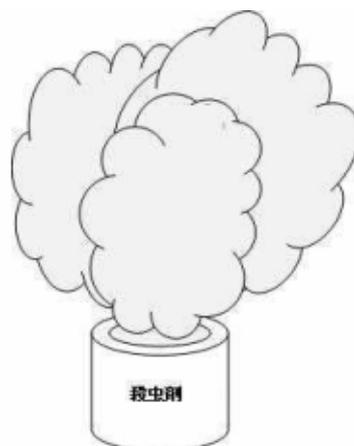

西日本防災システム  
NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ 