


屋内消火栓の配置

について

西日本防災システム

NBS 119

この対象物に消火栓を配置する場合

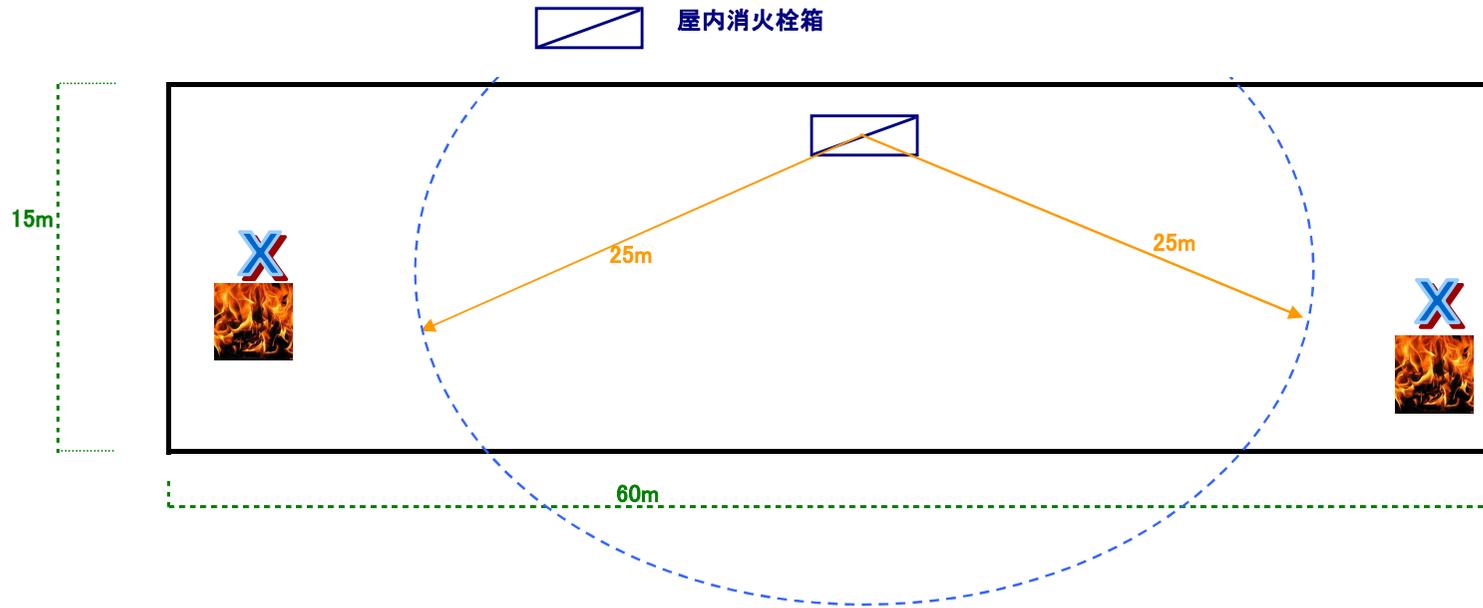

上図のような防火対象物では屋内消火栓**1栓**では床を包含することが**出来ません**

※ 1栓25mですべての床を包含しなければなりません



部分の火災に対して未警戒となります

そこで！ → 2



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>

